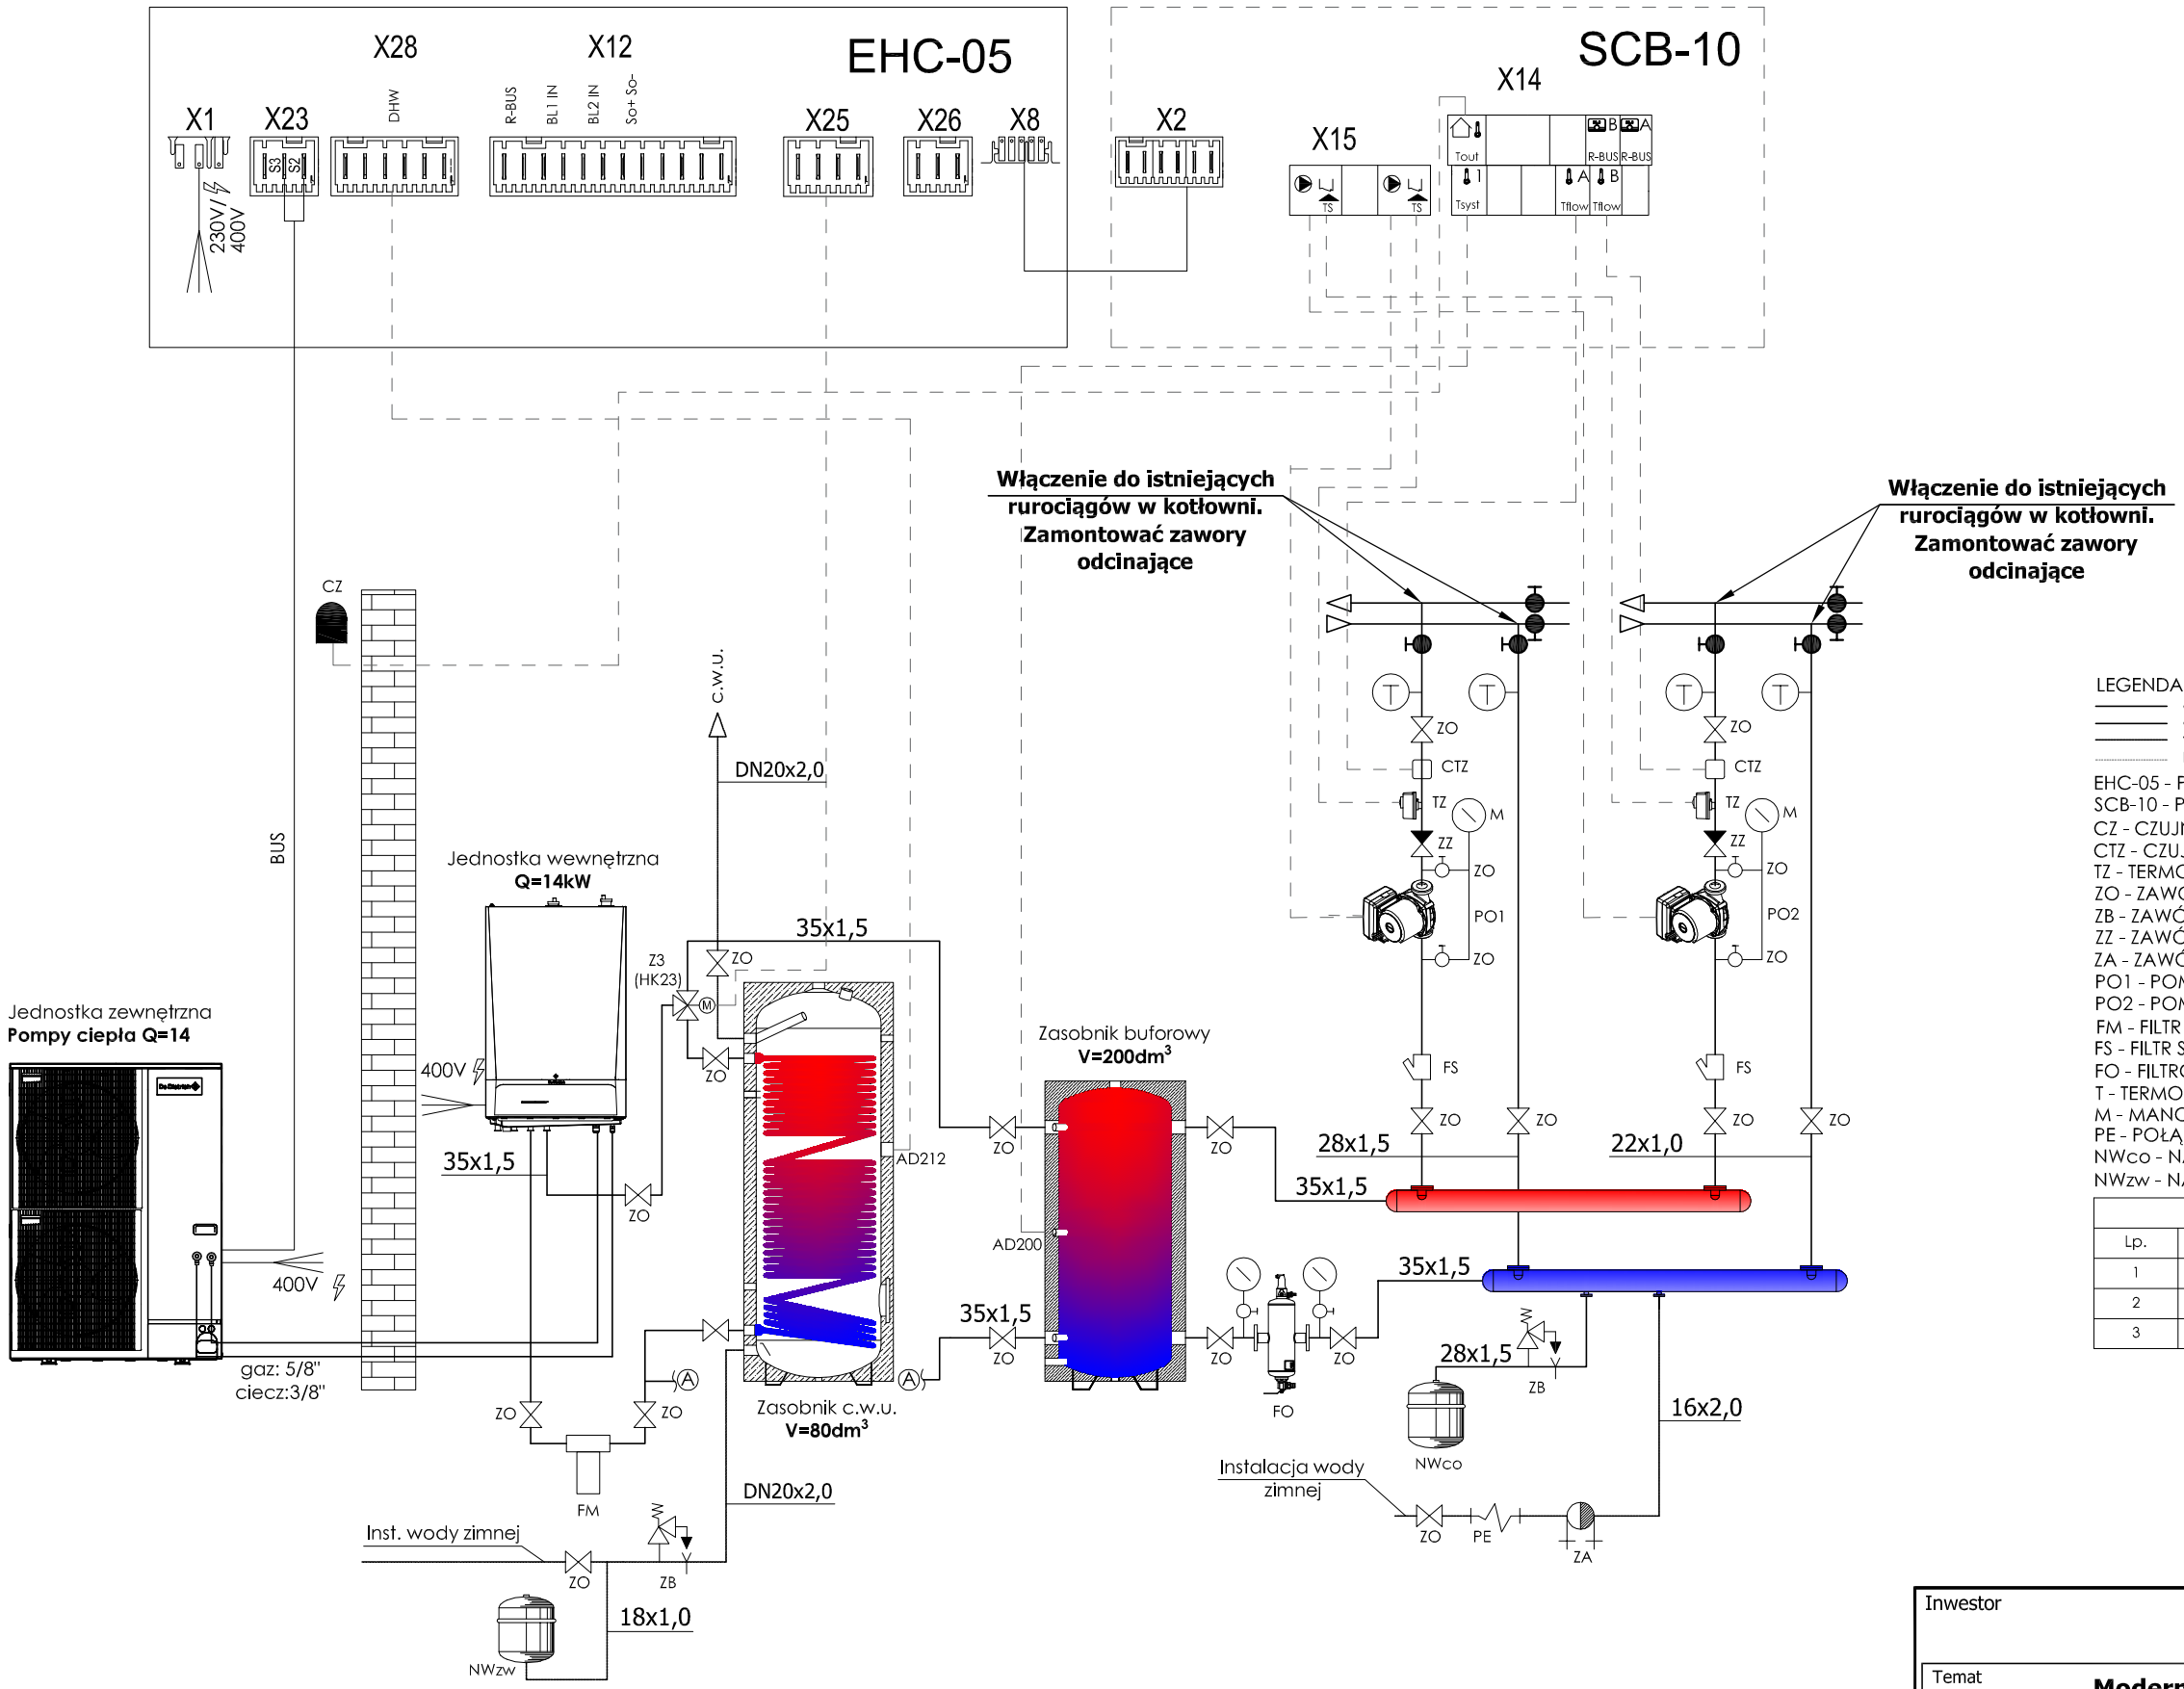

LEGENDA:

- obieg c.o. - zasilanie
- obieg c.o. - powrót
- woda zimna (napełnianie i uzupełnianie instalacji)
- kable sterownicze z automatyki pompy ciepła

EHC-05 - PŁYTA GŁÓWNA UKŁADU STEROWANIA POMPY CIEPŁA
SCB-10 - PŁYTKA ELEKTRONICZNA DO DODATKOWYCH OBIEGÓW C.O. I C.W.U.
CZ - CZUJNIK ZEWNĘTRZNY
CTZ - CZUJNIK TEMPERATURY ZASILANIA
TZ - TERMOSTAT ZABEZPIECZAJĄCY
ZO - ZAWÓR ODCINAJĄCY
ZB - ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
ZZ - ZAWÓR ZWROTNY
ZA - ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY
PO1 - POMPA OBIEGU-DN25/6
PO2 - POMPA OBIEGU-DN25/6
FM - FILTR MAGNETYCZNY
FS - FILTR SIATKOWY
FO - FILTRO ODMULNIK
T - TERMOMETR
M - MANOMETR
PE - POŁĄCZENIE ELASTYCZNE
NWco - NACZYNIE WYRÓWNAWCZE CO V=35dm3
NWzw - NACZYNIE WYRÓWNAWCZE CWU V=8dm3

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ DE DIETRICH		
Lp.	Nazwa	Ilość
1	POMPA CIEPŁA 14kW	1 kpl
2	ZASOBNIK BUFOROWY V=200dm3	1 szt
3	PODGRZEWACZ CWU V=80dm3	1 szt

Inwestor
Gmina Krasnobród
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród

Temat
Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Husińskiej

Stadium: PT

Nazwa rysunku
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Branża: Sanitarna

Wyszczególnienie	Imie, Nazwisko, Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Radosław Zaklekta LUB/0310/POOS/12	04.2025	

Skala: ---

Nr rys.: S3