




OZNACZENIA

- C-6700  OPRAWA NASTROPOWA PRZEMYSŁOWA PYŁO- I STRUGOSZCZELNA, IP65, źródło światła - panel LED 6700lm, T=4000K
- N 4500  NAŚWIETLACZ NAŚCIENNY, OBUDOWA ALUMINIOWA, IP65. źródło światła - panel LED O STRUMIENIU ŚW. min. 4500lm I TEMP. 4000K.

RZECZOZNAWCA d/s ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Piotr Jabłoński nr upr. 599/2014
Inch. dn. 15.06.2022
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag z uwagami


UKŁAD TN-S

PROJEKT TECHNICZNY			
NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICZY OSP O GARAŻ DWUSTANOWISKOWY NA SAMOCHODY POŻARNICZE		INWESTOR: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STAREJ HUCIE, STARA HUTA 9 22-440 KRASNOBRÓD	
ADRES: STARA HUTA 9, dz. nr 521/5			
TYTUŁ RYSUNKU: PLAN INST. ELKTR. - PARTER		NUMER RYS: 01 E	SKALA: 1 : 100
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. SŁAWOMIR OSTROWSKI	NR UPRAWNIENI: LUB0204/PWOE/11	PODPIS: 05.2022	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. JAROSŁAW GAJEWSKI	LUB/0010/PWBE/18		

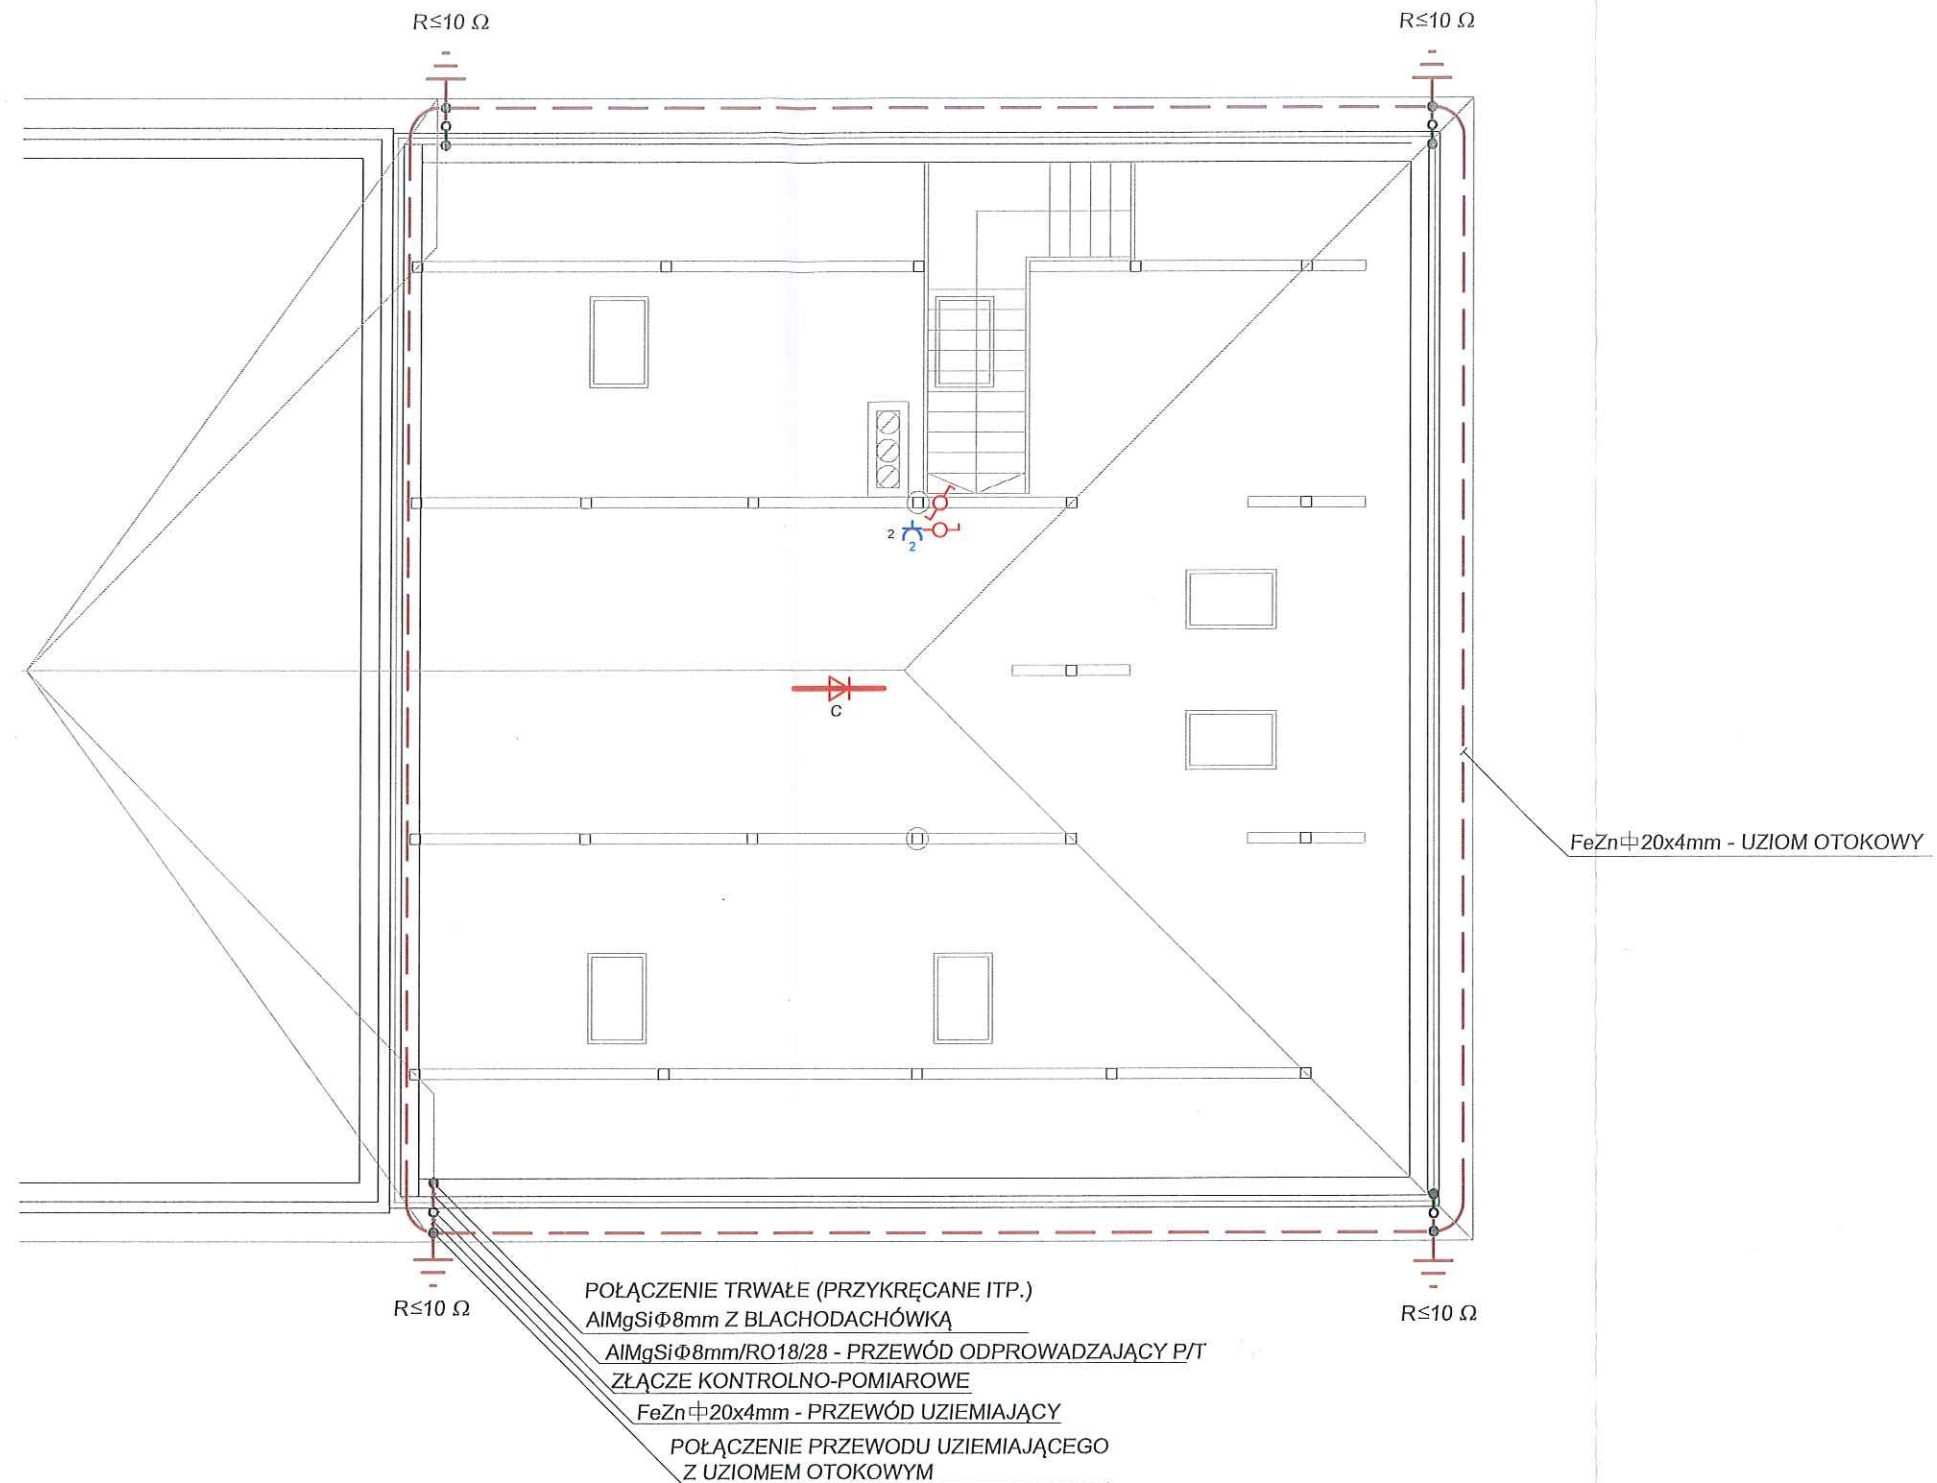

UKŁAD TN-S

PROJEKT TECHNICZNY			
NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP O GARAŻ DWUSTANOWISKOWY NA SAMOCHODY POŻARNICZE		INWESTOR: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STAREJ HUCIE, STARA HUTA 9 22-440 KRASNOBRÓD	
ADRES: STARA HUTA 9, dz.nr 521/5			
TYTUŁ RYSUNKU: PLAN INST. ELEKTR. i ODGROMOWEJ - PODDASZE		NUMER RYS: 02 E	SKALA: 1 : 100
PROJEKTOWAŁ:		NR UPRAWNIENI:	PODPIS: 05.2022
mgr inż. SŁAWOMIR OSTROWSKI		LUB0204/PWOE/11	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. JAROSŁAW GAJEWSKI		LUB/0010/PWBE/18	

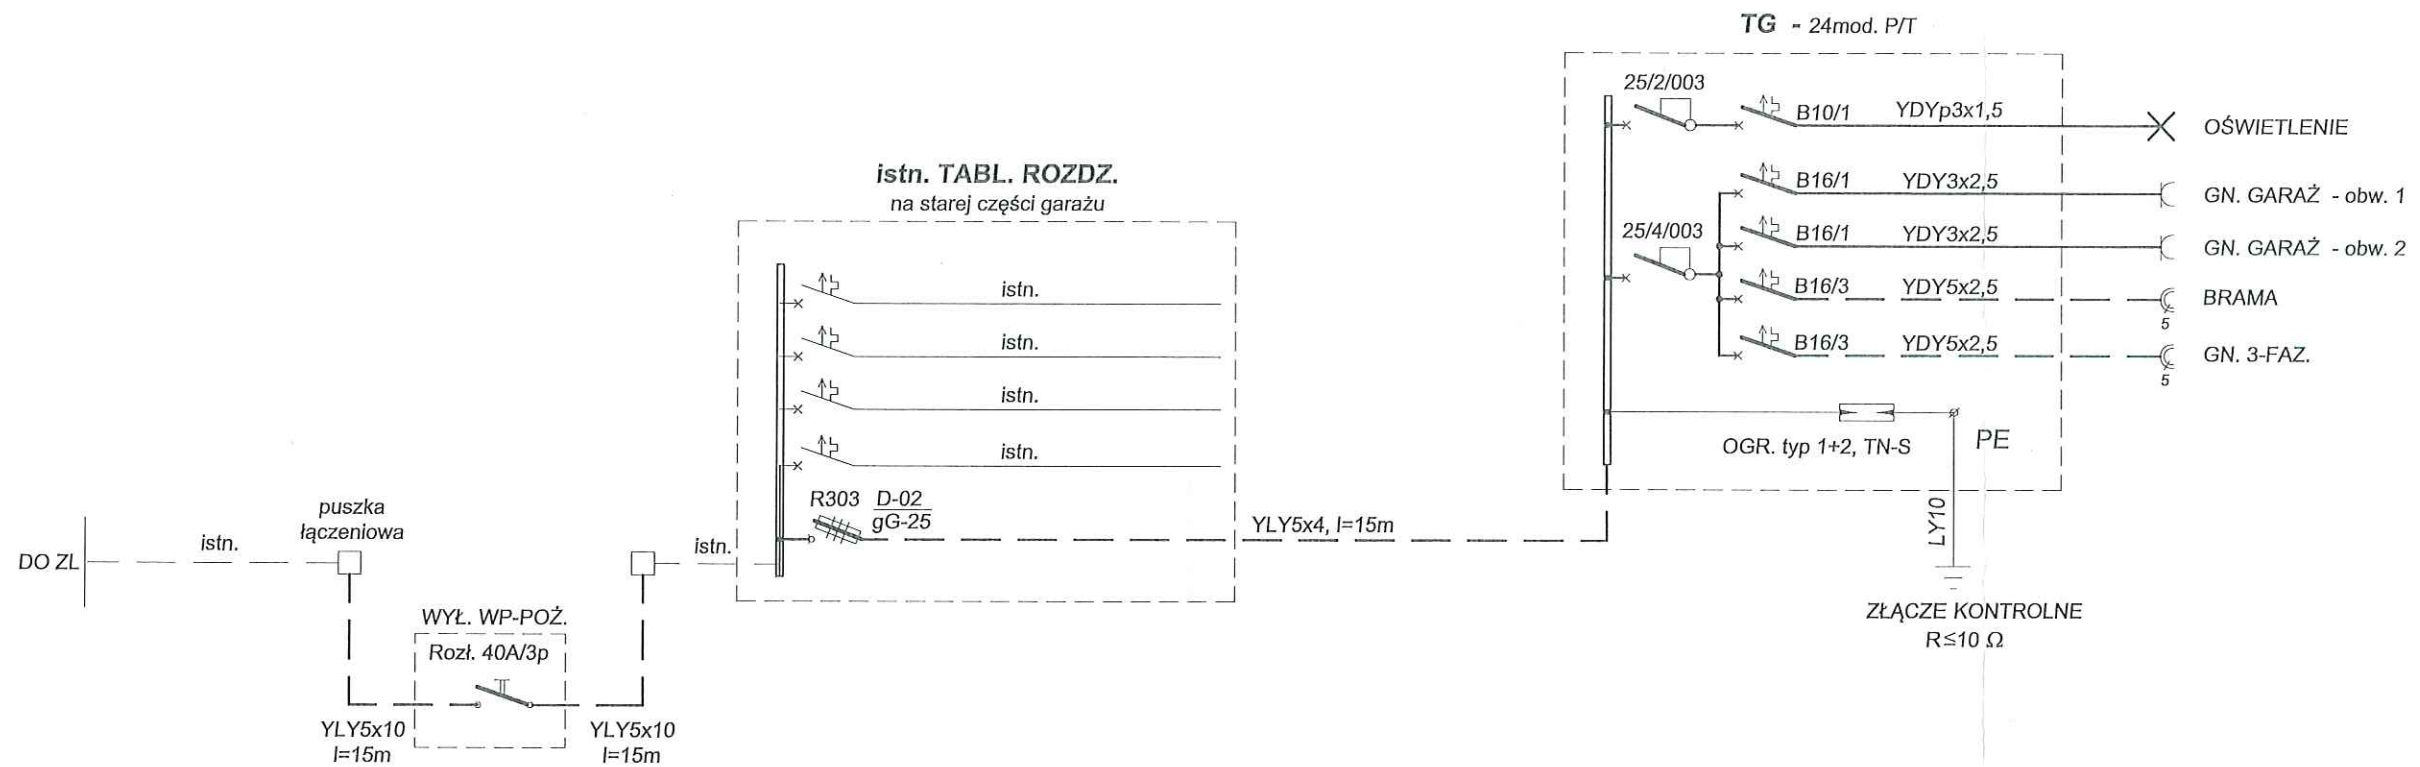

UKŁAD TN-S

PROJEKT TECHNICZNY			
NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICZY OSP O GARAŻ DWUSTANOWISKOWY NA SAMOCHODY POŻARNICZE		INWESTOR: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STAREJ HUCIE, STARA HUTA 9 22-440 KRASNOBRÓD	
ADRES: STARA HUTA 9, dz.nr 521/5			
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY		NUMER RYS: 03 E	SKALA: -----
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	05.2022
mgr inż. SŁAWOMIR OSTROWSKI	LUB0204/PWOE/11		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. JAROSŁAW GAJEWSKI	LUB/0010/PWBE/18		